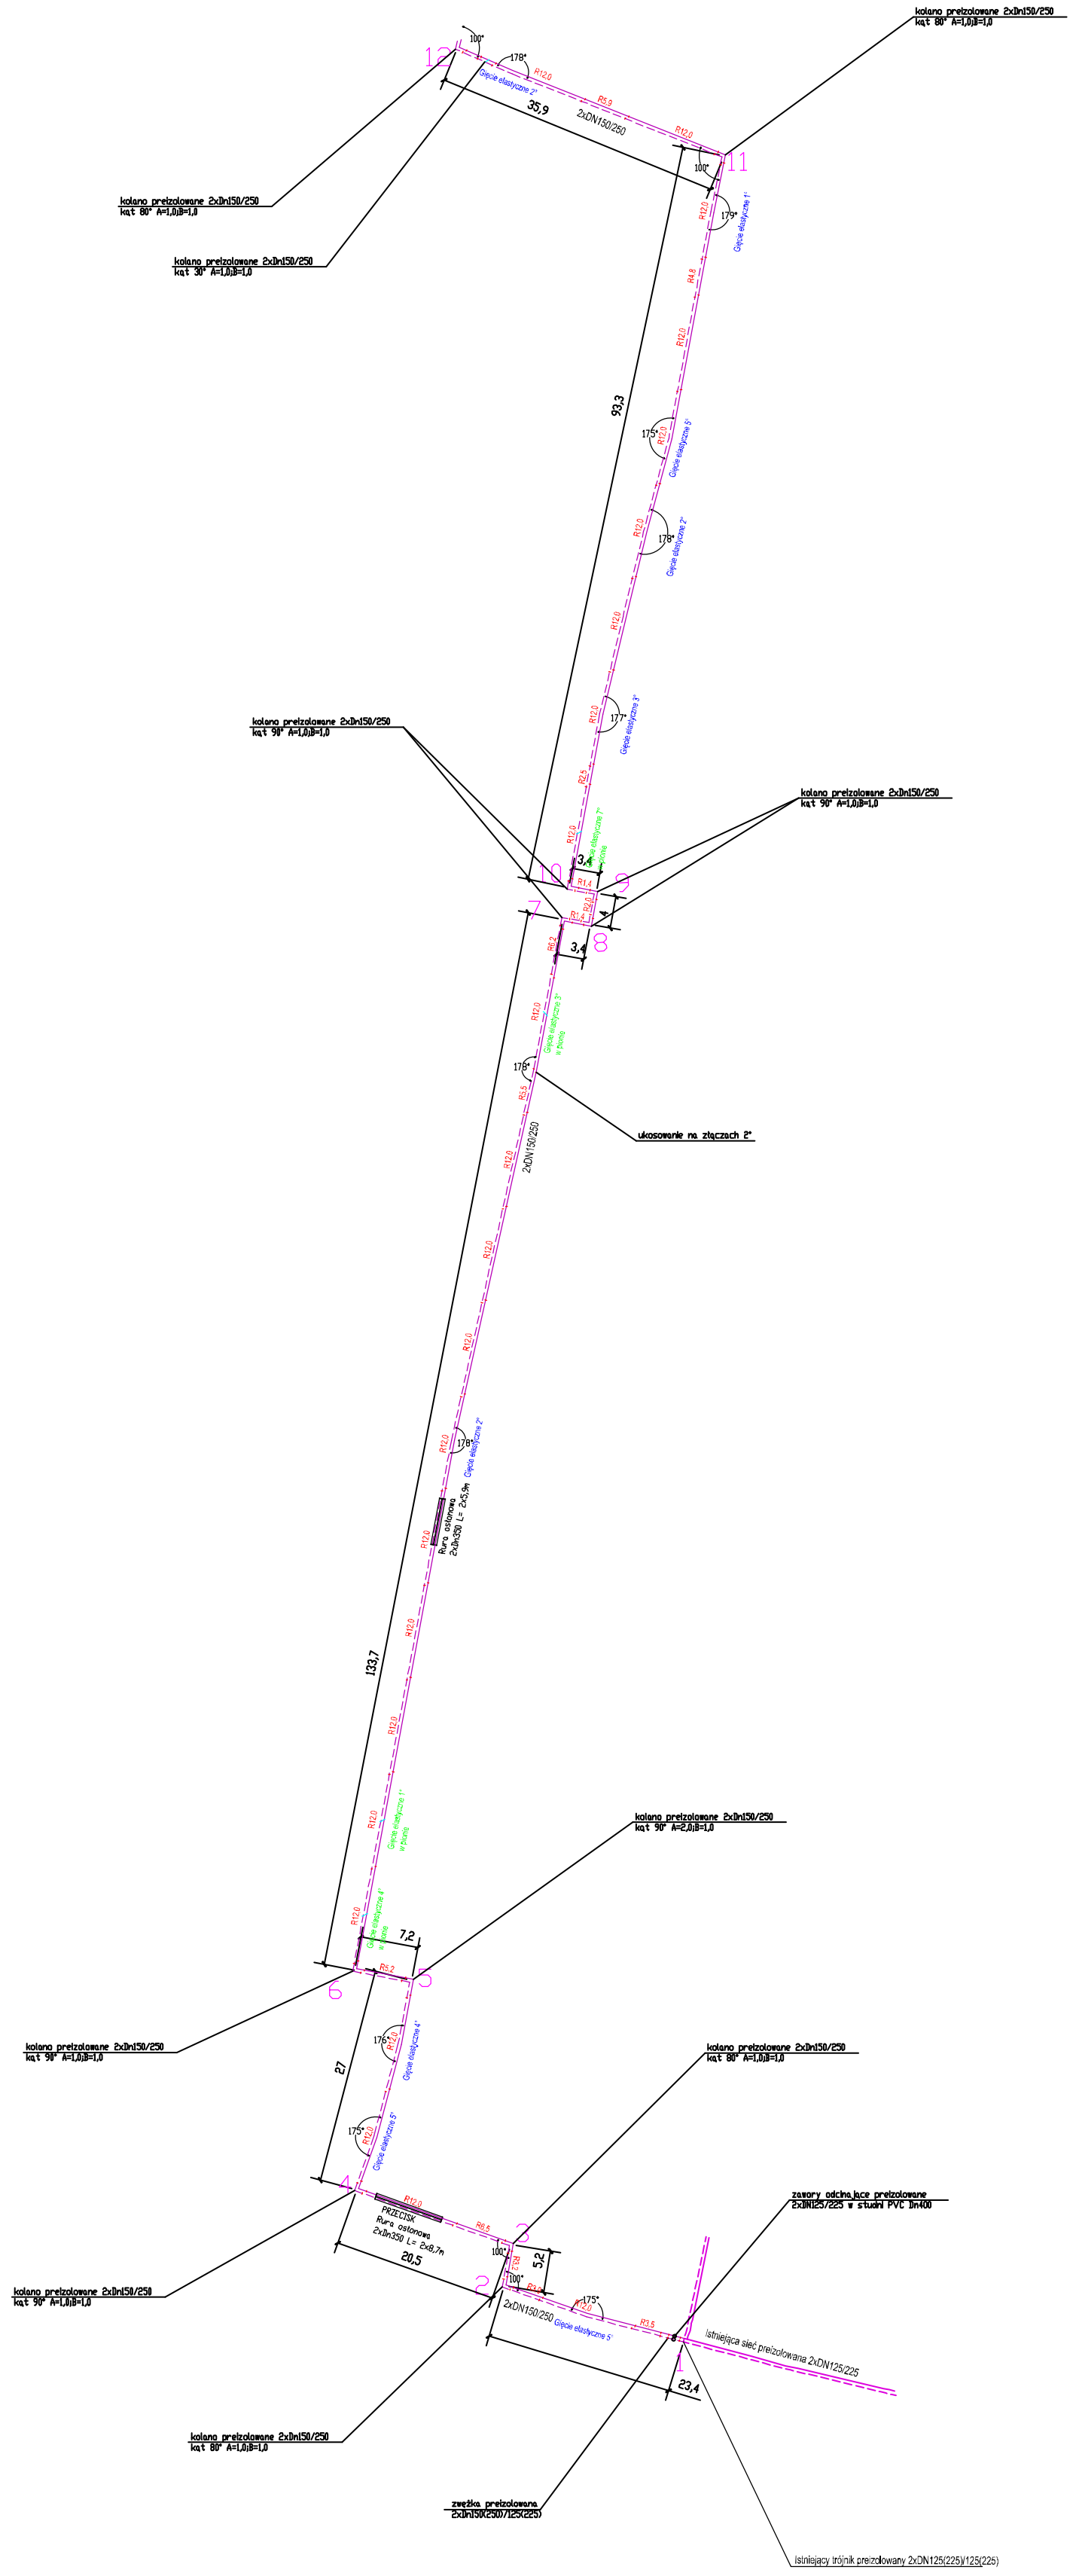

Tabela elastycznego gięcia rur wg średnic

Dn [mm]	Minimalny dopuszczalny promień [m]	Kąt dla rury 12m [°]
150	97	7,1

Stadium:

Projekt budowlany budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim

Zleceniobiorca: **MP INSTAL**

Inwestor: **Pruszczańske Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 16 83-000 Pruszcz Gdański**

ul. Cicha Pruszcz Gdański

Rysunek: **Schemat montażowy**

Data: 26.03.2021r.

Nr rys.: 6

Projektant: **mgr inż. Monika Papierowska** — branża instalacyjna nr upr. 79/Gd/01 — Podpis:

Sprawdzający: **mgr inż. Małgorzata Ziółkowska-Pamuła** — branża instalacyjna nr upr. POM/0229/PWOS/10 — Podpis:

Skala: 1:500